



SAINT-GOBAIN PAM

ASENNUSOHJEET

- VARASTOINTI
- KÄSITTELY
- YMPÄRYSTÄYTTÖ
- STANDARD LIITOS
- STANDARD Vi LIITOS
- STANDARD Ve LIITOS
- UNIVERSAL Vi LIITOS
- STANDARD V+i LIITOS
- UNIVERSAL Ve LIITOS DN 100 -1200 MM
- EXPRESS LIITOS
- EXPRESS Vi LIITOS
- PUTKEN KATKAISU
- HITSAUSPALKKO
- KULMATUENTA
- LUKITUS
- ULKOPUOLISEN PINNOITTEEN KORJAUS
- SISÄPUOLISEN PINNOITTEEN KORJAUS
- PE -PINNOITTEEN TEKEMINEN
- PAINETESTAUS
- ASENNUSTYÖKALUT

- YHTEYSTIEDOT


SAINT-GOBAIN
PIPE SYSTEMS

SAINT-GOBAIN PIPE SYSTEMS OY
Merstolantie 16
29200 HARJAVALTA
Puh. 0207 424 600
Fax 0207 424 601
www.sgps.fi

PAM

Asennusohjeet

Putken katkaisu




These recommendations are based upon our knowledge of the products and their use. It is the contractor's responsibility to ensure that installation is carried out according to the best rules of practice.
Suositukset perustuvat kokemukseemme tuotteista ja niiden käytöstä.
Urakoitsijan vastuulla on varmistaa, että asennus suoritetaan asianmukaisin menetelmin.


SAINT-GOBAIN
PIPE SYSTEMS

PIIRRÄ

Piirrä katkaisulinja kohtisuoraan putken keskilinjaa vastaan.



TARKISTA ULKOHALKAISUJA DE

Ennen katkaisua, mittaa putken ulkohalkaisija DE. DE on oltava vähemmän kuin DE + 1 mm. (ks. taulukko alla).
DN ≤ 300: katkaisupituus 4 m pistopäästä.


DN > 300: jos työmaalla on paljon putkia katkaistavana, on tilausvaiheessa tilattava „kalibroituja putkia”. Nämä putket on kalibroitu 2/3 pituudelta pistopäästä mitattuna. Ne on merkitty kahdella muhviin maalatulla harmaalla renkaalla.

DN	DE mm	DN	DE mm	DN	DE mm	DN	DE mm
60	77	250	274	600	635	1200	1255
80	98	300	326	700	738	1400	1462
100	118	350	378	800	842	1500	1565
125	144	400	429	900	945	1600	1668
150	170	450	480	1000	1048	1800	1875
200	222	500	532	1100	1151	2000	2082

KATKAISU


• DN 60 - 700

Esim. katkaisulaikalla varustettu kulmahiomakone. (muista työturvallisuus).




• DN 800 - 2000

Suuria putkia katkaistaessa voidaan käyttää paineilma-käyttöistä sahaa, joka katkaisee ja tekee viisteen samanaikaisesti.

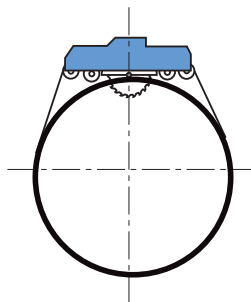


VIIMEISTELE TAI VIISTÄ

• Mekaaniset liitokset
EXPRESS, GS (GGS)
viimeistele katkaisupinta.



• Muhviliitokset
TYTON (Sit Plus), STANDARD (Vi)
Hio putken päähän viiste, jotta tiiviste ei vaurioidu asennusvaiheessa.

DN	m (mm)	n (mm)
60 to 600	9	3
700 to 1200	15	5
1400 to 1600	20	7
1800 to 2000	23	8



Viisteen mitat

KORJAA MAALAUS

Korjaa katkaisupinnan ja viisteen suojamaali. Käytä peruspinnoitteelle bitumimaalia:

- ENDOLAC 245-30, for black coatings (1 kg : Ref. 158134 ; 5 kg : Ref. 158131), Käytä NATURAL-pinnoitteelle
- EUROKOTE 438 (1 kg : Ref. 158255).

