


DURAPUSH TALOSULKUVENTTIILIT

Kiinteän karanjatkon lyhentäminen

Durapush DN25 - DN50 talosulkuventtiileiden kiinteät karanjatkot voidaan tarvittaessa asennuspaikalla lyhentää sopivaan mittaan.

Tehdasrakenteisessa karanjatossa avainholkki on lukittu kararautaan 5 mm sokkatapilla. Lyhentämistä varten avainholkki on varustettu 6 mm kiinnityspultilla.

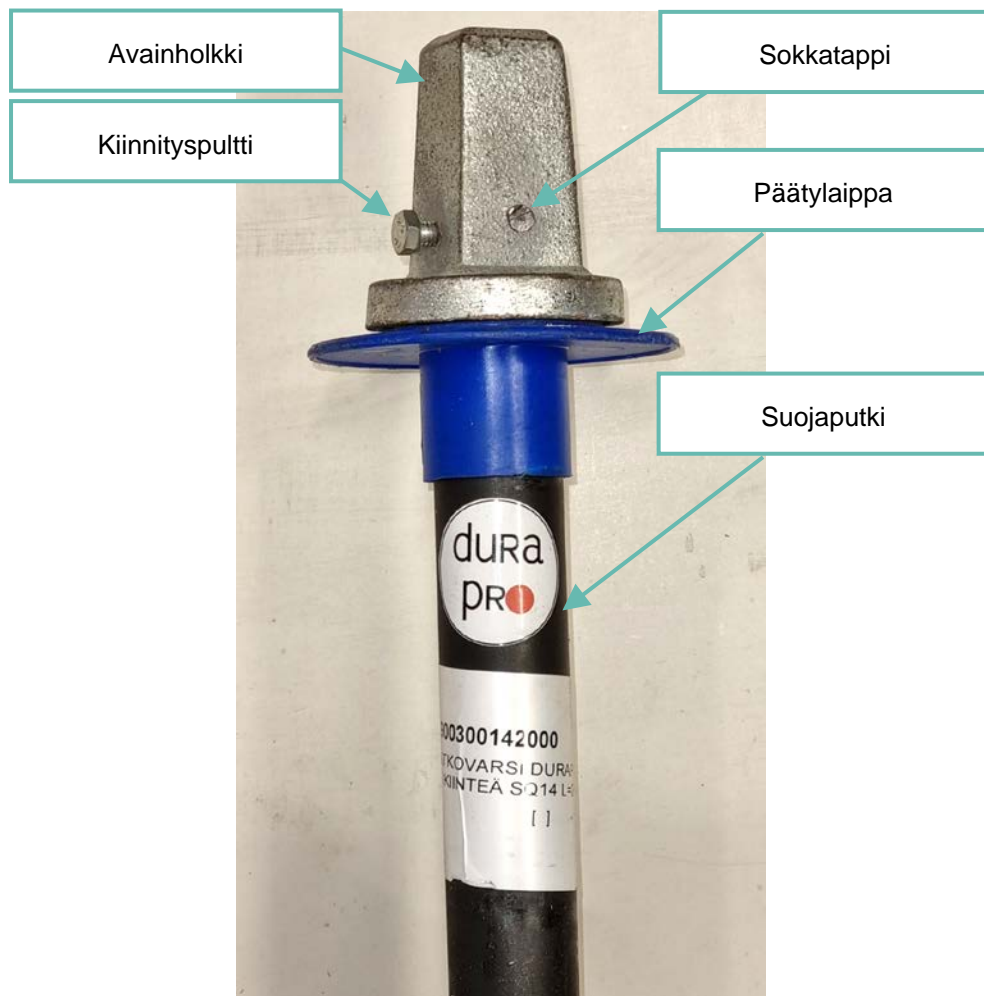

Jos karanjatko on jo asennettu, aloita katkaisemalla suojaputki ja kararauta sopivaan mittaan. Irrallisen karanjatkon kanssa lyhentämisen voi aloittaa purkamalla yläpäähän ensin.

Lyhennä suojaputki 40 mm lyhyemmäksi kuin kararauta.

Poista sokkatappi lyömällä sokka tuurnaa tai vastaavaa käyttäen läpi avainholkista. Sokkatappia ei asenneta takaisin.

Löysää kiinnityspultti, irrota avainholkki ja päätylaippa.

Asenna osat lyhennettyyn kararautaan päinvastaisessa järjestyksessä, päätylaippa ja avainholkki. Kiristä avainholkin kiinnityspultti. Sokkatappia ei tarvitse asentaa takaisin.

